


# TEK17 § 13-15. Våtrom og rom med vanninstallasjoner

## Preaksepterte ytelser

Fall til sluk utenfor dusjsonen  $\geq 1:100$



Fall til sluk utenfor dusjsonen  $< 1:100$

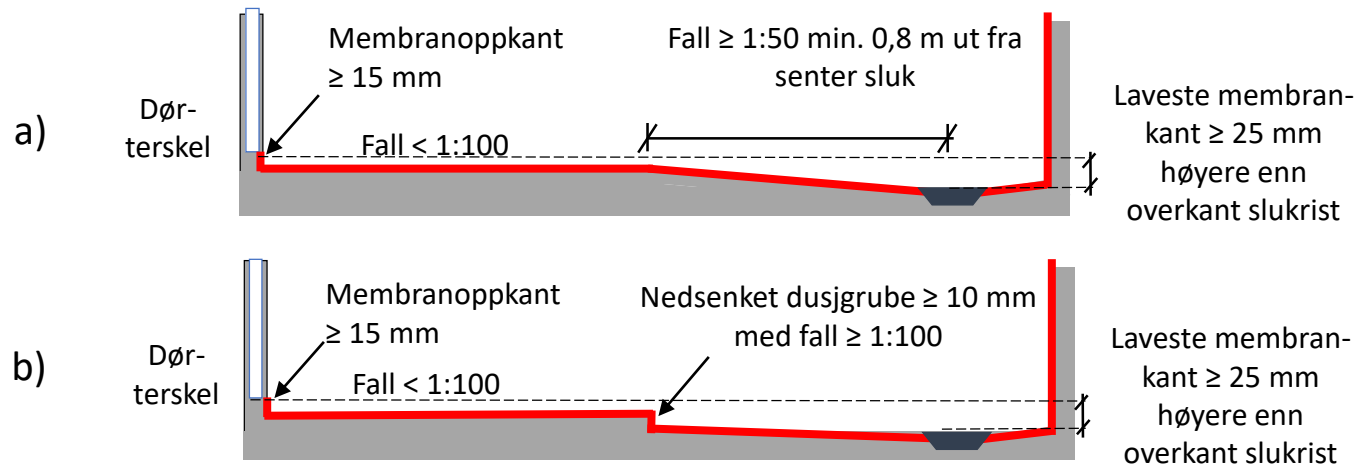

15.01.2018: Krav til membranoppkant ved dørterskel redusert fra minimum 25 mm til minimum 15 mm